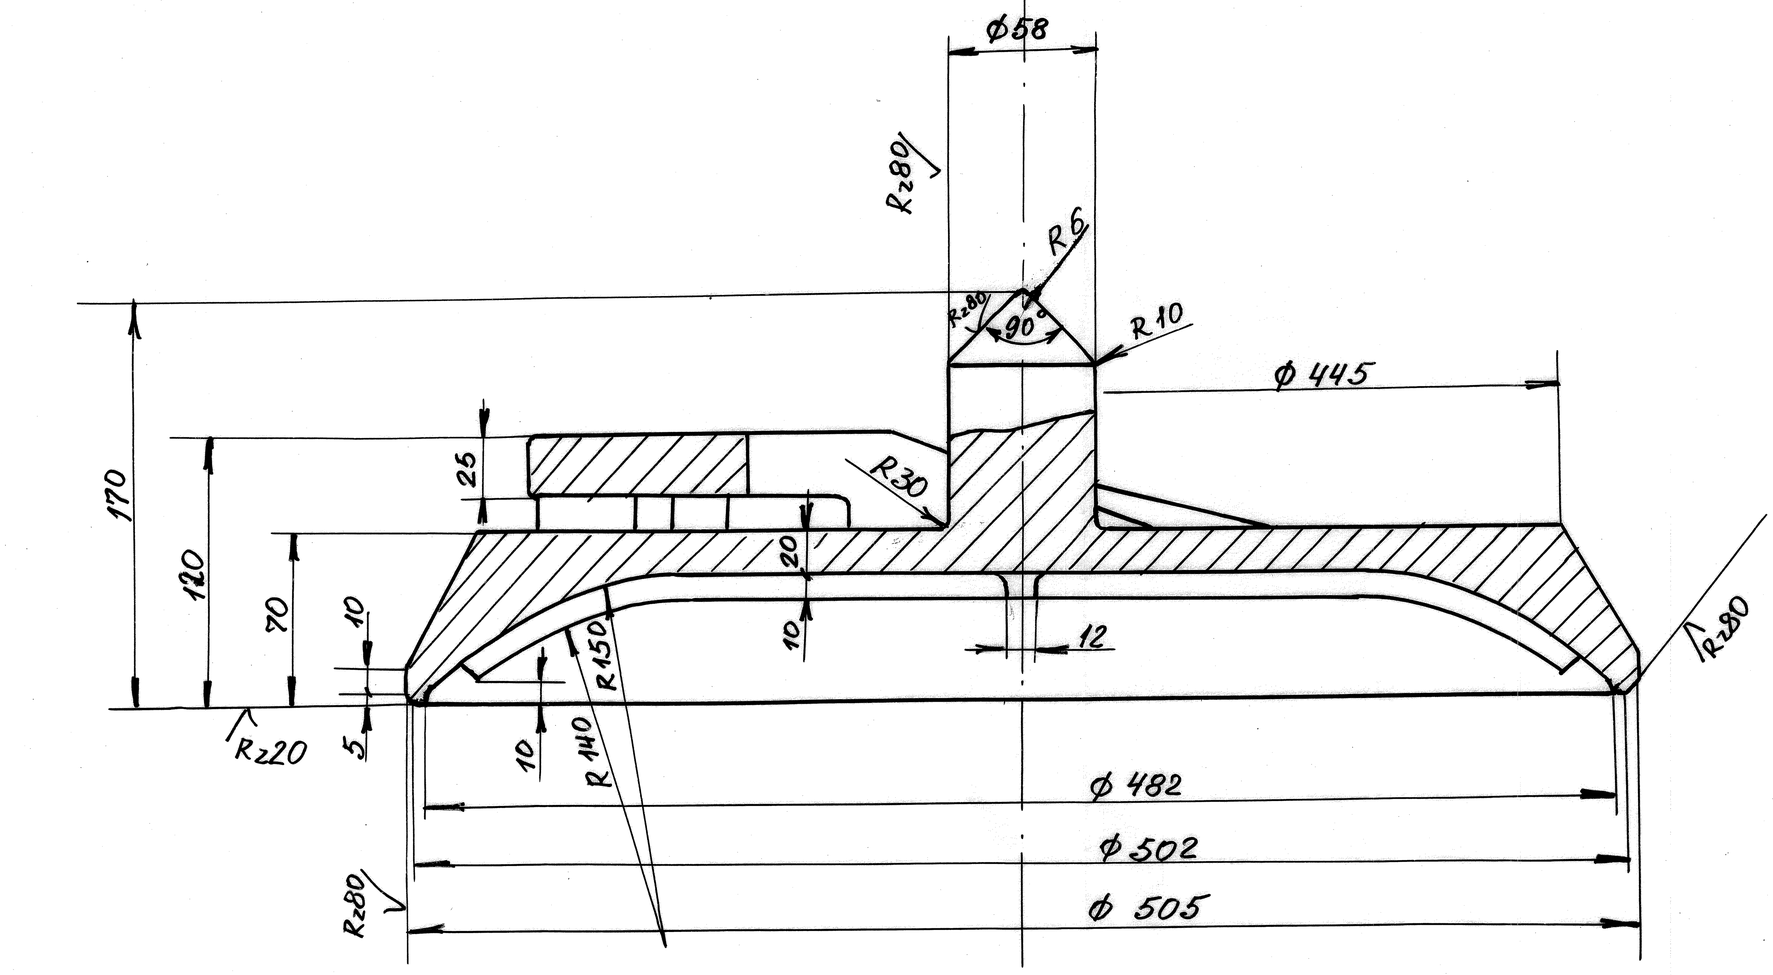

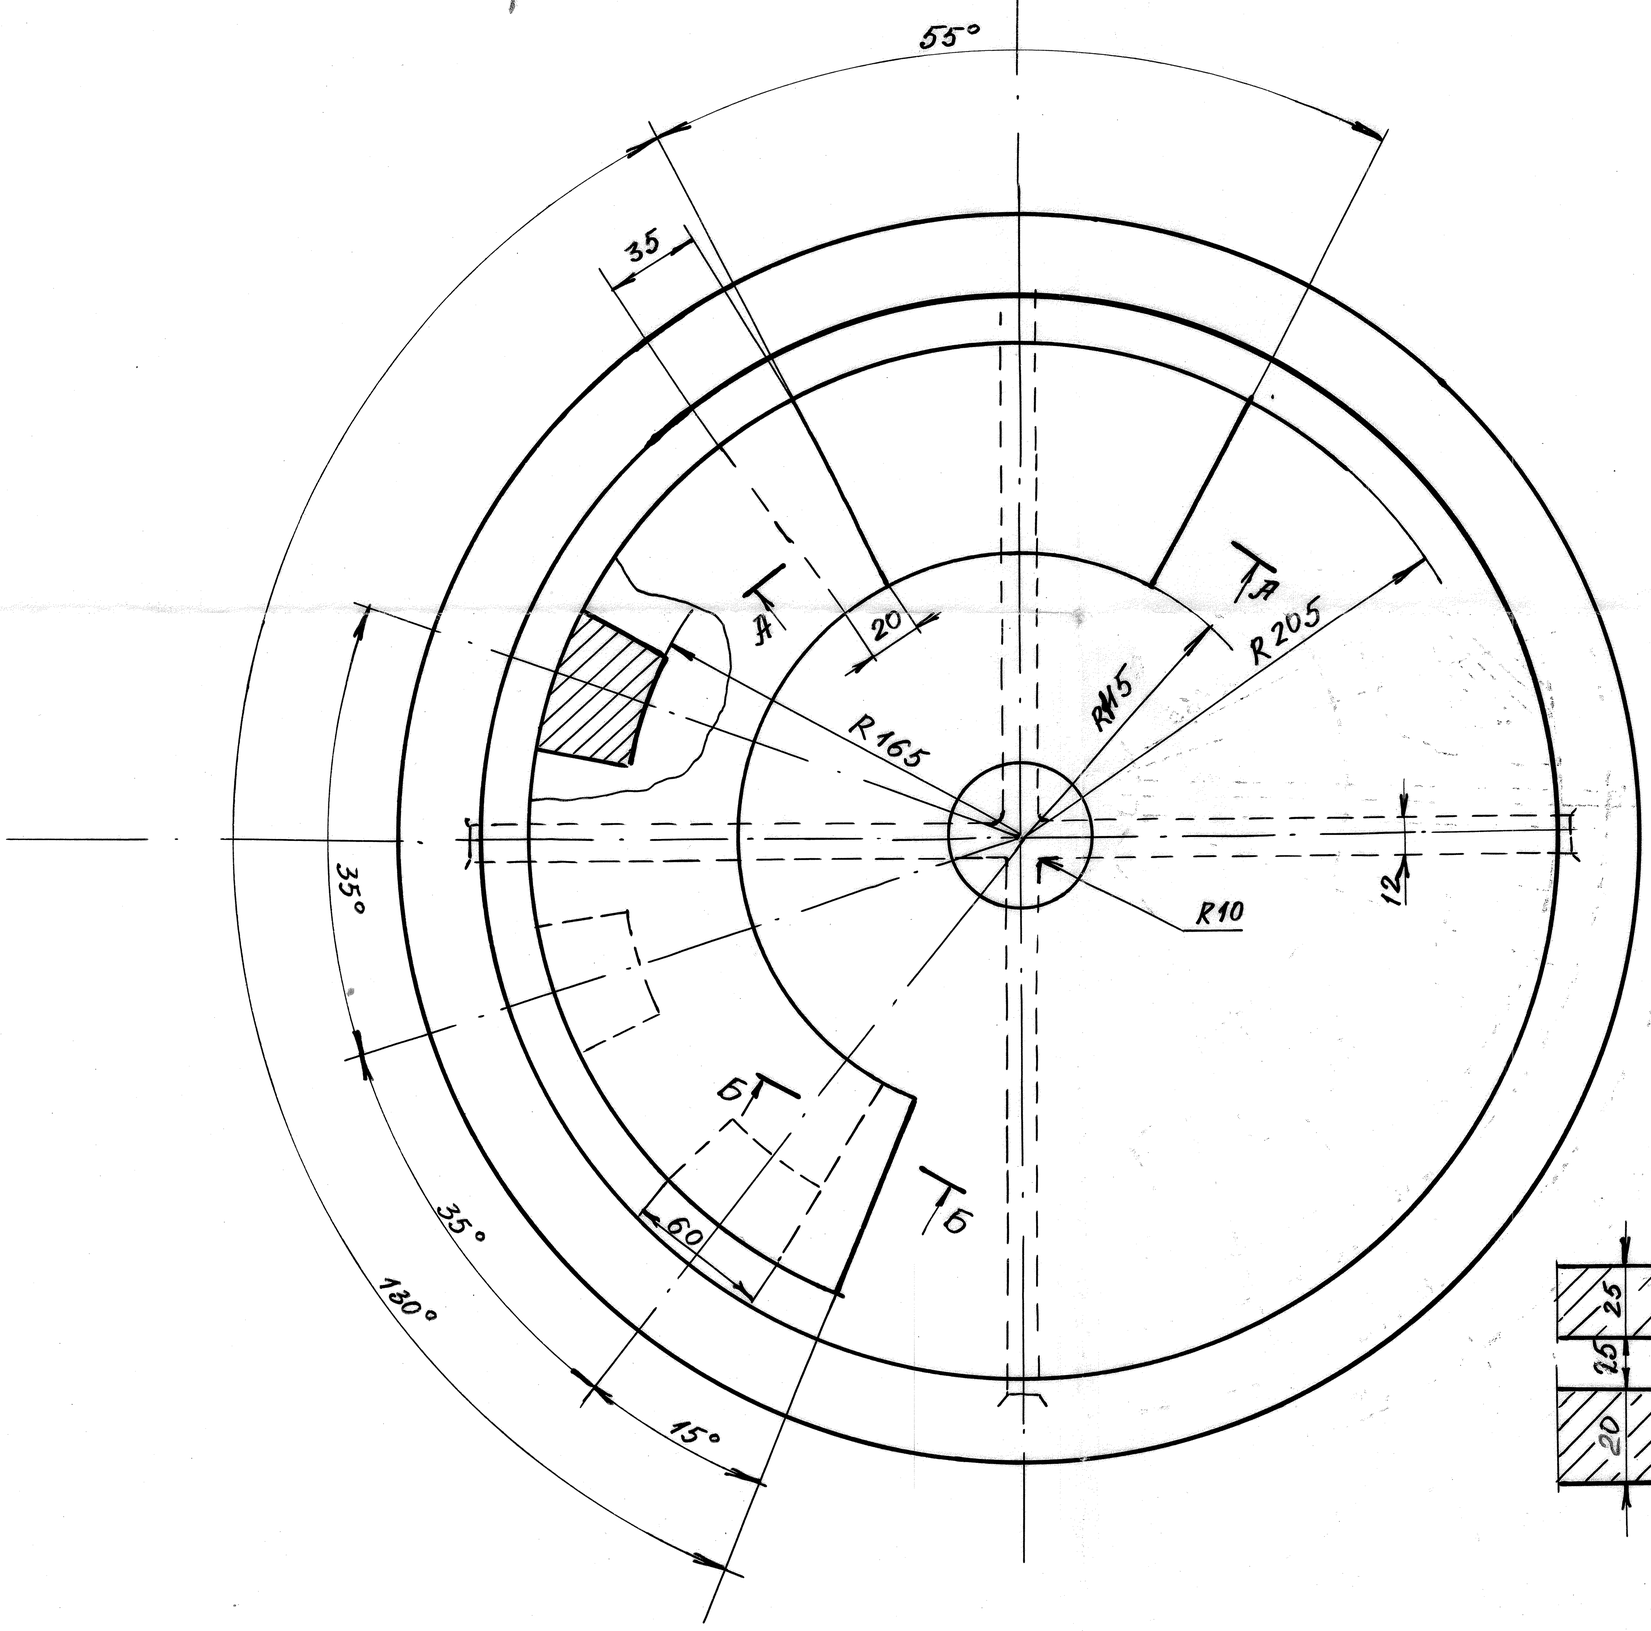

А-А
М 1:2

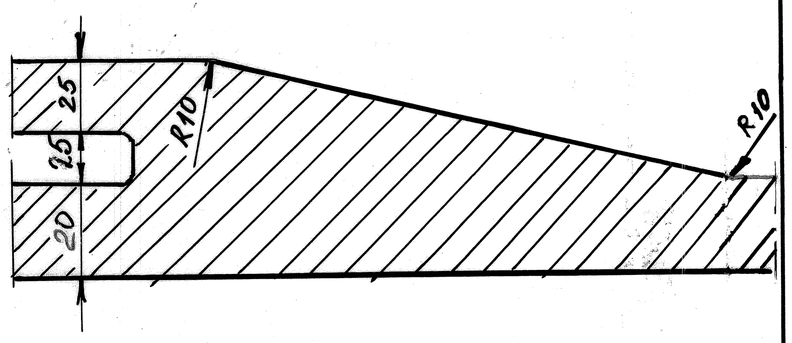

Б-Б
М1:2

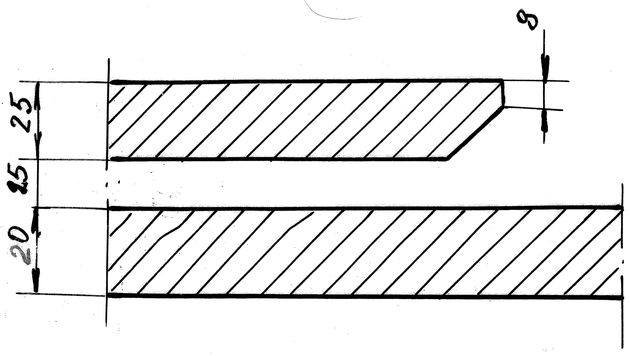

ПОДЛИННИК

Примечание:

1. Отливку производить по ТУ-41255
2. Отливку производить по II классу точности, ГОСТ 7769-55
3. Неуказанные литейные радиусы принять равными 3÷5 мм.
4. Чертёж выполнен на основан. чертежа БКХЗ № 9549

					Коксовый цех	9549а
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Крышка загрузочного люка батарей 7÷8	Лит. / Масса / М-Б
Разраб.		Терчулова		7.03.89г.		56 кг. / 1:2,5
Пров.		Ивакин				Лист / Листов
Т. конт.						БКХЗ
Принял		Рудниченко			Чугун ЖЧХ ГОСТ 7769-75	г. Днепродзержинск
Н. конт.						
Утв.		Наумов				