
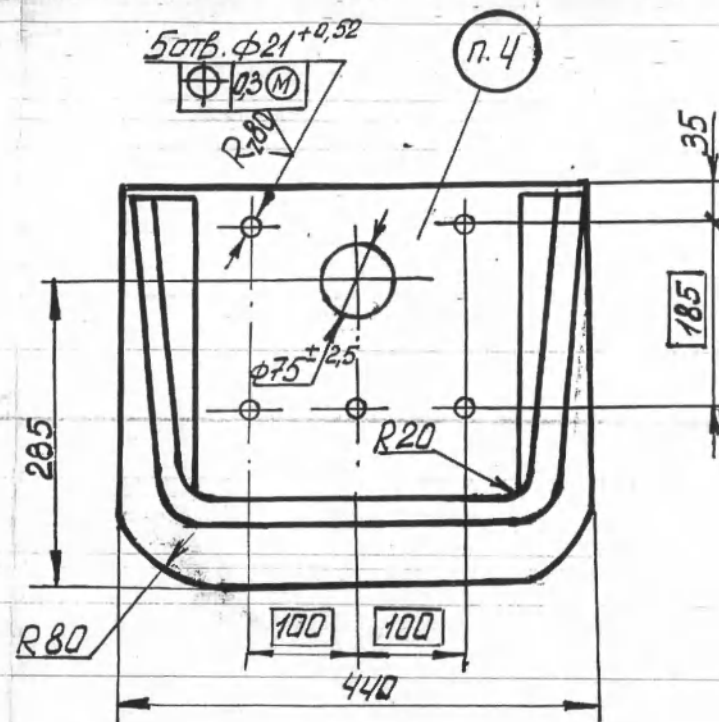
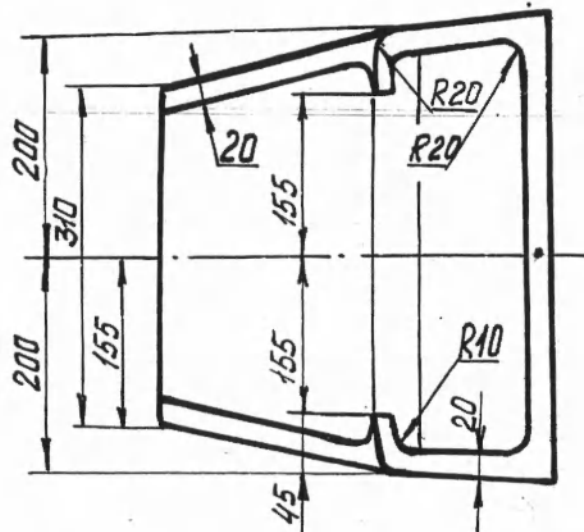


12-1055831

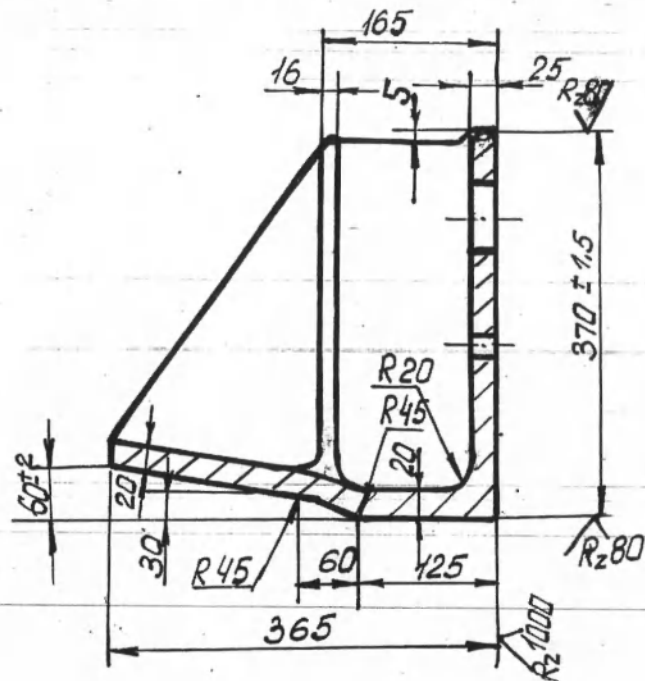

1. Технические требования к отливке по ОСТ 24.920.02-80.
2. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм.
3. Неуказанные: предельные отклонения размеров на механическую обработку, $\pm \frac{1}{2}$

107

4. Маркировать по СТП 285-79.

						12-1055831			
ИЗМ	Лист	Н. экз. кум.	Подп.	Дата	Кирпичедержатель нижний. Двери 5-6 бат.	Лит	Масса	М-8	
						А	73	1:5	
						Лист Листов 1			
						СЧ48 ГОСТ 1412-79 ОГМ-ЗКХЗ			
Разраб.		Пров.		Т. контр.		Н. контр.			
Бегма		Л. Б.		Л. Б.		Утв.			